

Erweiterungsmodul Viessmann 2-Draht-BUS

Best.-Nr.: 7450 564, für Vitotronic 300, Typ KW3

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.


Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.

Montage

Ansicht von vorn

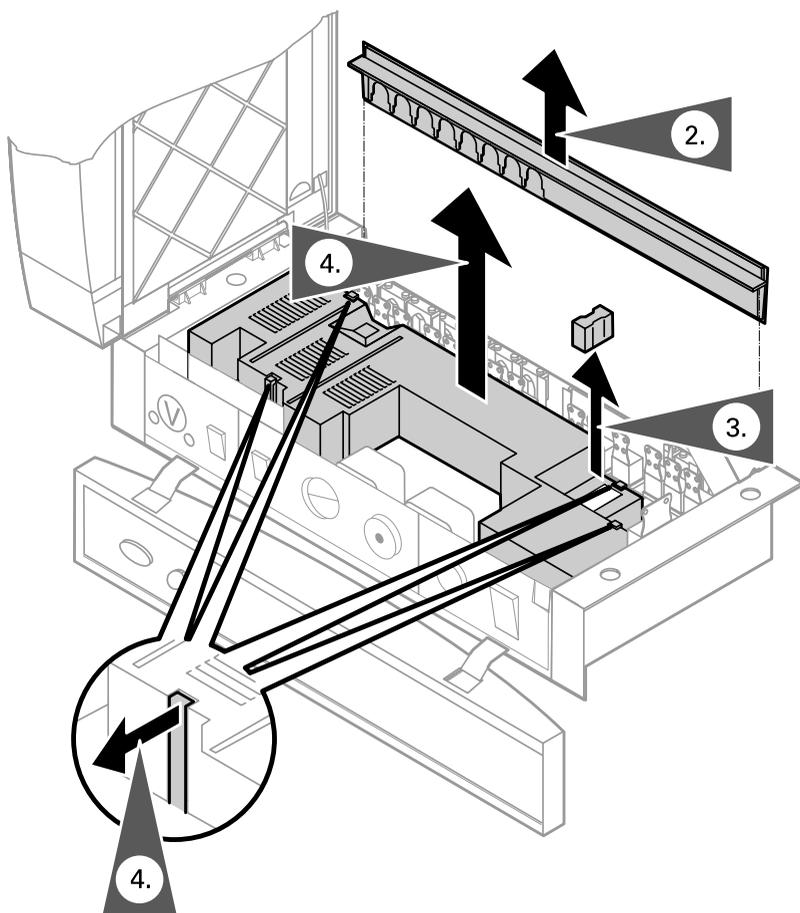

1. Regelung öffnen.

2. Gehäuserückwand abbauen.




*Montage- und Service-
anleitung der Vitotronic*

3. Sicherung herausziehen.

4. Abdeckung an den vier Rastnasen
ausrasten und abnehmen.

Montage (Fortsetzung)

Ansicht von hinten

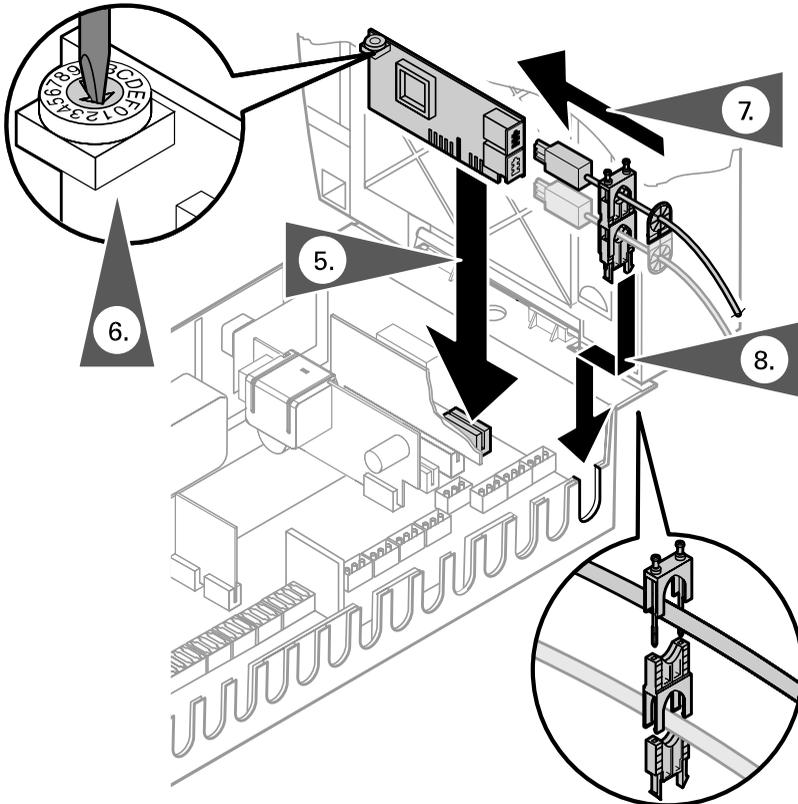

5. Erweiterungsmodul aufstecken.

6. Drehschalter einstellen, (siehe Seite 4).

7. Viessmann 2-Draht-BUS vom BUS-Teilnehmer in Buchse auf dem Erweiterungsmodul stecken.

8. Leitung zugentlasten.

9. Weitere BUS-Teilnehmer anschließen.



Montage- bzw. Serviceanleitung des jeweiligen Gerätes

10. Funktion prüfen.




Montage- und Serviceanleitung der Vitotronic

Dreheschalter einstellen



S1

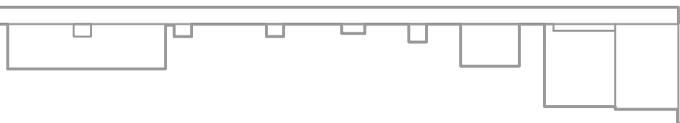

Kommunikation mit weiteren Regelungen	S1
ja (Anlieferungszustand)	1
nein	0

Viessmann 2-Draht-BUS prüfen

Das Erweiterungsmodul wird von der Regelung automatisch erkannt.

Die Prüfung erfolgt an der Bedieneinheit der Vitotronic über Kurzabfrage 1.



Montage- und Serviceanleitung der Vitotronic

